

CUADRO DE DISPOSITIVOS						
N°	POSTERIA NORMA		ESTRUCTURA MEDIA TENSION PROYECTO	ESTRUCTURA MEDIA TENSION EXISTENTE	DISPOSITIVOS	RETENIDAS
	ALTURA (M)	RESISTENCIA MECANICA				
PE1	EXIST	750	VS30	TS30		
PE2	EXIST	750	VS30	TS30		
PP1	12	750	VS3N			
PP2	12	750	VA3N		3CF3B	REA
PP3	12	750	VR3N			REA
PP4	12	750	RD3N		1TR3B, 3CF3B	

CUADRO DE CARGA		
TRO.	CAPACIDAD	DEMANDA
EP1	75KVA	40KW


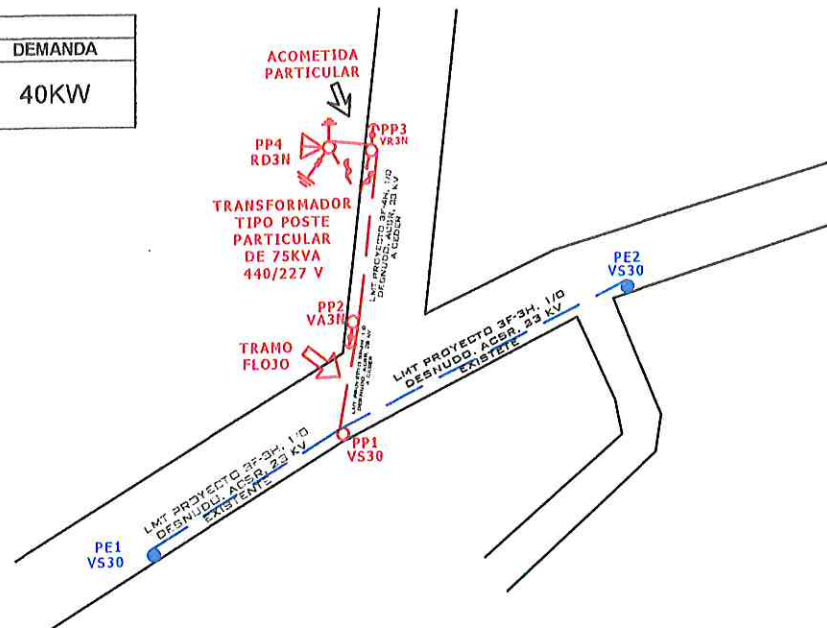


DIAGRAMA UNIFILAR



NOTA: Esta aprobación no es autorización para construir la Obra, la cual podrá ejecutarse hasta que haya sido formalizado el Convenio de Obra correspondiente.

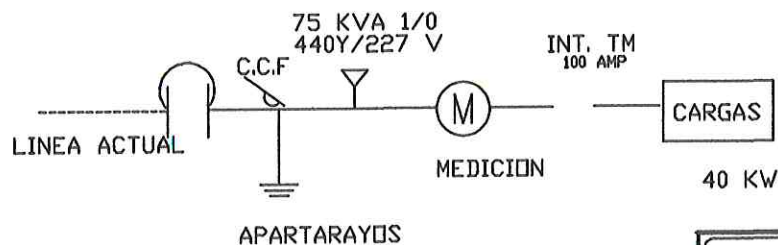

UBICACIÓN DE LA OBRA



COORDENADAS:
X:668001.45
Y:2244509.23

— LINEA AEREA 2F, 3H MEDIA TENSION PROY. DE CFE, CABLE ASCR 1/0 AWG.
— LINEA AEREA 2F, 3H MEDIA TENSION PROYECTO, CABLE ASCR 1/0 AWG.
▲ TRANSFORMADOR TIPO POSTE EXISTENTE, PARTICULAR
△ TRANSFORMADOR TIPO POSTE, TRIFASICO PROYECTO
○ POSTE DE CONCRETO PROYECTO
● POSTE DE CONCRETO EXISTENTE PROPIEDAD DE CFE
⌋ RETENIDA ESTACA ANCLA REA
⌋ RETENIDA SENCILLA DE ANCLA RISA
⌋ RETENIDA DE BANQUETA ANCLA REA
⌋ APARTARAYOS
⌋ CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA 27 KV
⌋ SISTEMA DE TIERRAS FORMADO POR VARILLAS COPPERVELD DE 16'300mm, CABLE DE COBRE DESNUDO (CABLE BARE) UNIDOS CON CARGA CADVELO N°100



PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO, JOCOTEPEC, JALISCO.		
UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA S/N, CHANTEPEC, JALISCO.		
LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION JALISCO CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DEL ____ DE ____ DE 2023.		
Revisó:	Bo.Vo.	Aprobó:
DEPARTAMENTO PLANEACION.	DEPARTAMENTO DISTRIBUCION.	SUPERINTENDENCIA ZONA CHAPALA.
DIVISION JALISCO ZONA CHAPALA PROYECTO ELECTRICO. MEDIA TENSION PARA UN TRANSFORMADOR PARTICULAR 23000-440Y/227 V, SISTEMA - AEREO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
ESCALA: SDN	ASPIB 2023	
LEVANTO:	IE-MT-01	
DIBUJO:	"B"	
AUTORIZA:		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUADRO DE DISPOSITIVOS						
N°	POSTERIA NORMA		ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	DISPOSITIVOS	RETENIDAS
	ALTURA (M)	RESISTENCIA MECANICA	MEDIA TENSION PROYECTO	MEDIA TENSION EXISTENTE		
PE1	EXIST	750	VS30	TS30		
PE2	EXIST	750	VS30	TS30		
PP1	12	750	VS3N			REA
PP2	12	750	VA3N		3CF3B	REA
PP3	12	750	VR3N		1TR3B.3CF3B	
PP4	12	750	RD3N			K

CUADRO DE CARGA		
TRO.	CAPACIDAD	DEMANDA
EP1	75KVA	40KW


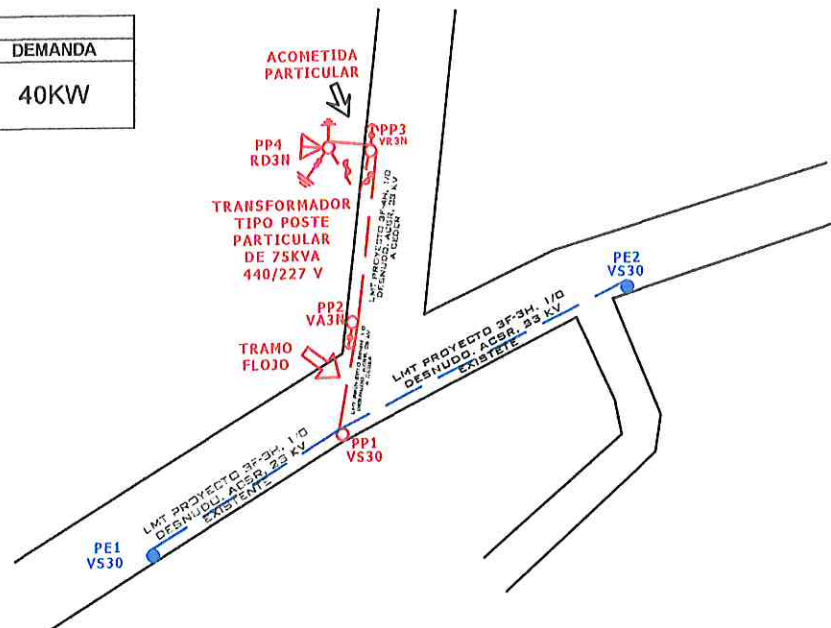


DIAGRAMA UNIFILAR



NOTA: Esta aprobación no es autorización para construir la Obra, la cual podrá ejecutarse hasta que haya sido formalizado el Convenio de Obra correspondiente.

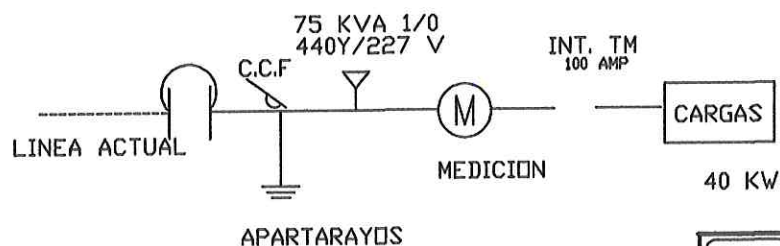

UBICACIÓN DE LA OBRA



COORDENADAS:
X:668001.45
Y:2244509.23

LINEA AEREA 2F. 3H MEDIA TENSION PROY. DE CFE, CABLE ASOR 110 AWG.	PROYECTADO: H. AYUNTAMIENTO, JOCOTEPEC, JALISCO.
LINEA AEREA 2F. 3H MEDIA TENSION PROYECTO, CABLE ASOR 110 AWG.	UBICACION: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA S/N, CHANTEPEC, JALISCO
TRANSFORMADOR TIPO POSTE EXISTENTE, PARTICULAR	
TRANSFORMADOR TIPO POSTE, TRIFASICO PROYECTO	
POSTE DE CONCRETO PROYECTO	
POSTE DE CONCRETO EXISTENTE PROPIEDAD DE CFE	
RETENIDA ESTACA ANCLA REA	
RETENIDA SENCILLA DE ANCLA REA	
RETENIDA CE BANGUETA ANCLA REA	
APARTARAYOS	
CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA 27 KV	
SISTEMA DE TIERRAS FORMADO POR VARILLAS COPPERWELD 10" 500mm, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 3/0.0018 INCH. UNIDOS CON CARGA CADA VELEDO N° 10.	

SIMBOLOGIA

Revisó:	Ba.Vo.	Aprobó:
DEPARTAMENTO PLANEACION.	DEPARTAMENTO DISTRIBUCION.	SUPERINTENDENCIA ZONA CHAPALA.
DIVISION JALISCO ZONA CHAPALA PROYECTO ELECTRIC. MEDIA TENSION PARA UN TRANSFORMADOR PARTICULAR 23000-440Y/227 V, SISTEMA - AEREO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AEPIL 2023		
IE-MT-01 "B"		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS