

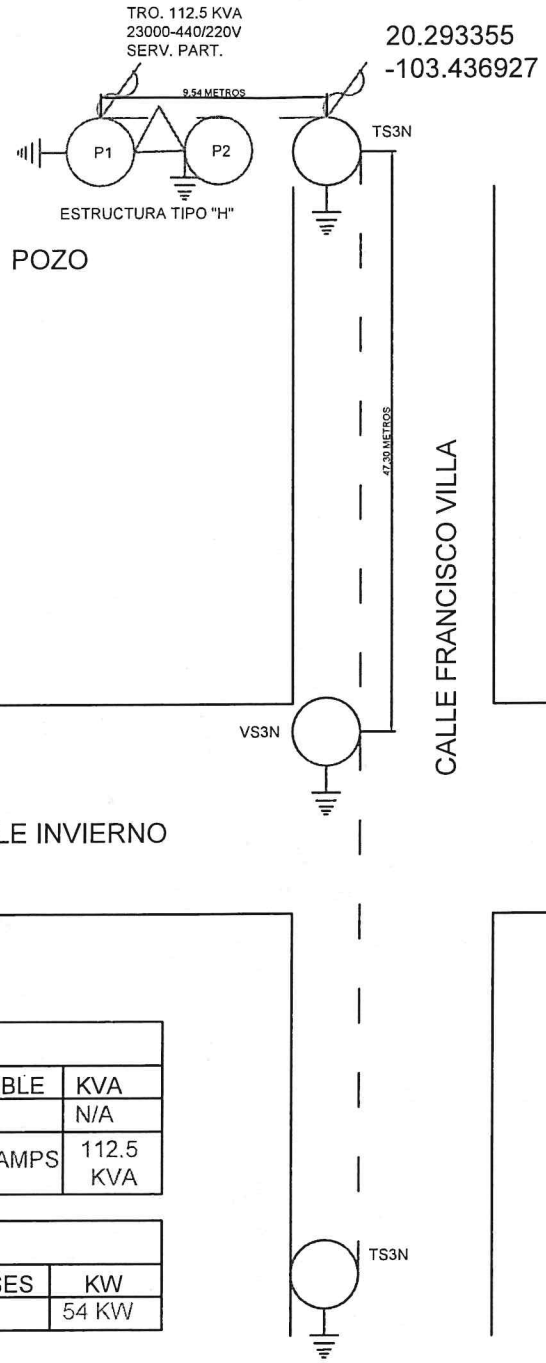


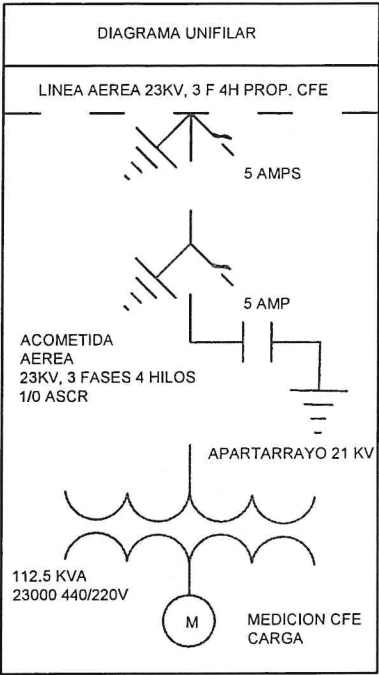

CUADRO DE DISPOSITIVOS						
#	POSTE	ESTRUCTURA	RETENIDA	TIERRA	FUSIBLE	KVA
P1	PCR 13-600	TS3N	N/A	K		N/A
P2	PCR 13-600	TS3N	N/A	K	3 - 5 AMPS	112.5 KVA

CUADRO DE CARGAS					
#	DE TRO	TOTAL KVA	% UTILIZ.	# FASES	KW
1		112.5 KVA	60%	3F-4H	54 KW



PROPIETARIO:
POZO DE AGUA
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

UBICACION:
ZONA: 13Q, ESTE:663227.28 mE
NORTE: 2244718.12 m N

UBICACION:

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
---	LINEA AEREA DE MEDIA TENSION DE C.F.E. EXISTENTE DE 23 KV.
- - - -	LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE C.F.E. EXIST. DE 23 KV.
○	REGISTRO DE CONCRETO MT.
○	POSTE DE CONCRETO PCR-13-750
△	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 112.5KVA 23000/40-220V
⏏	CORTACIRCUITO FUSIBLE
⏏	REGISTRO DE CONCRETO BT
---	LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION
→	BAJANTE DE TIERRA FISICA
≠	INDICADOR CORTE DE LINEA

TIPO:

AEREO	☒	MEDIA TENSION	☒
SUBTERRANEO	☐	BAJA TENSION	☐
HIBRIDO	☐	CONC. DE MEDIDORES	☐
TRIFASICO	☒	ALUMBRADO PUBLICO	☐
MONOFASICO	☐	ESTUDIO FOTOMETRICO	☐
13.2 KV	☐	DIAGRAMA	☒
23 KV	☒	CUADROS	☒
33 KV	☐	DETALLES	☒

ACTUALIZACIONES:

REVISION	FECHA	COMENTARIO
01	OCTUBRE 2023	PLANO PROYECTO

RESPONSABLE DE PROYECTO:

SOLEC ENERGY SAS DE CV

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION JALISCO, ZONA CHAPALA, CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE ____ DE ____ DEL 2023

REVISO Vo. Bo.

JEFE DEPTO. PLANEACION JEFE DEPTO. DISTRIBUCION APROBO

SUPERINTENDENTE DE ZONA

TRO DE 112.5 KVA 440/220 V, 23 kV, 3F-4H

RED AEREA

S/E 2023 1 de 1

PROYECTO APROBO

JUAN CARLOS CHAMBERAIN SALAS, C.E.O. 7246272